


6.95.10.94



N 310 DA DG

3 ~ / 50 Hz / 400 V

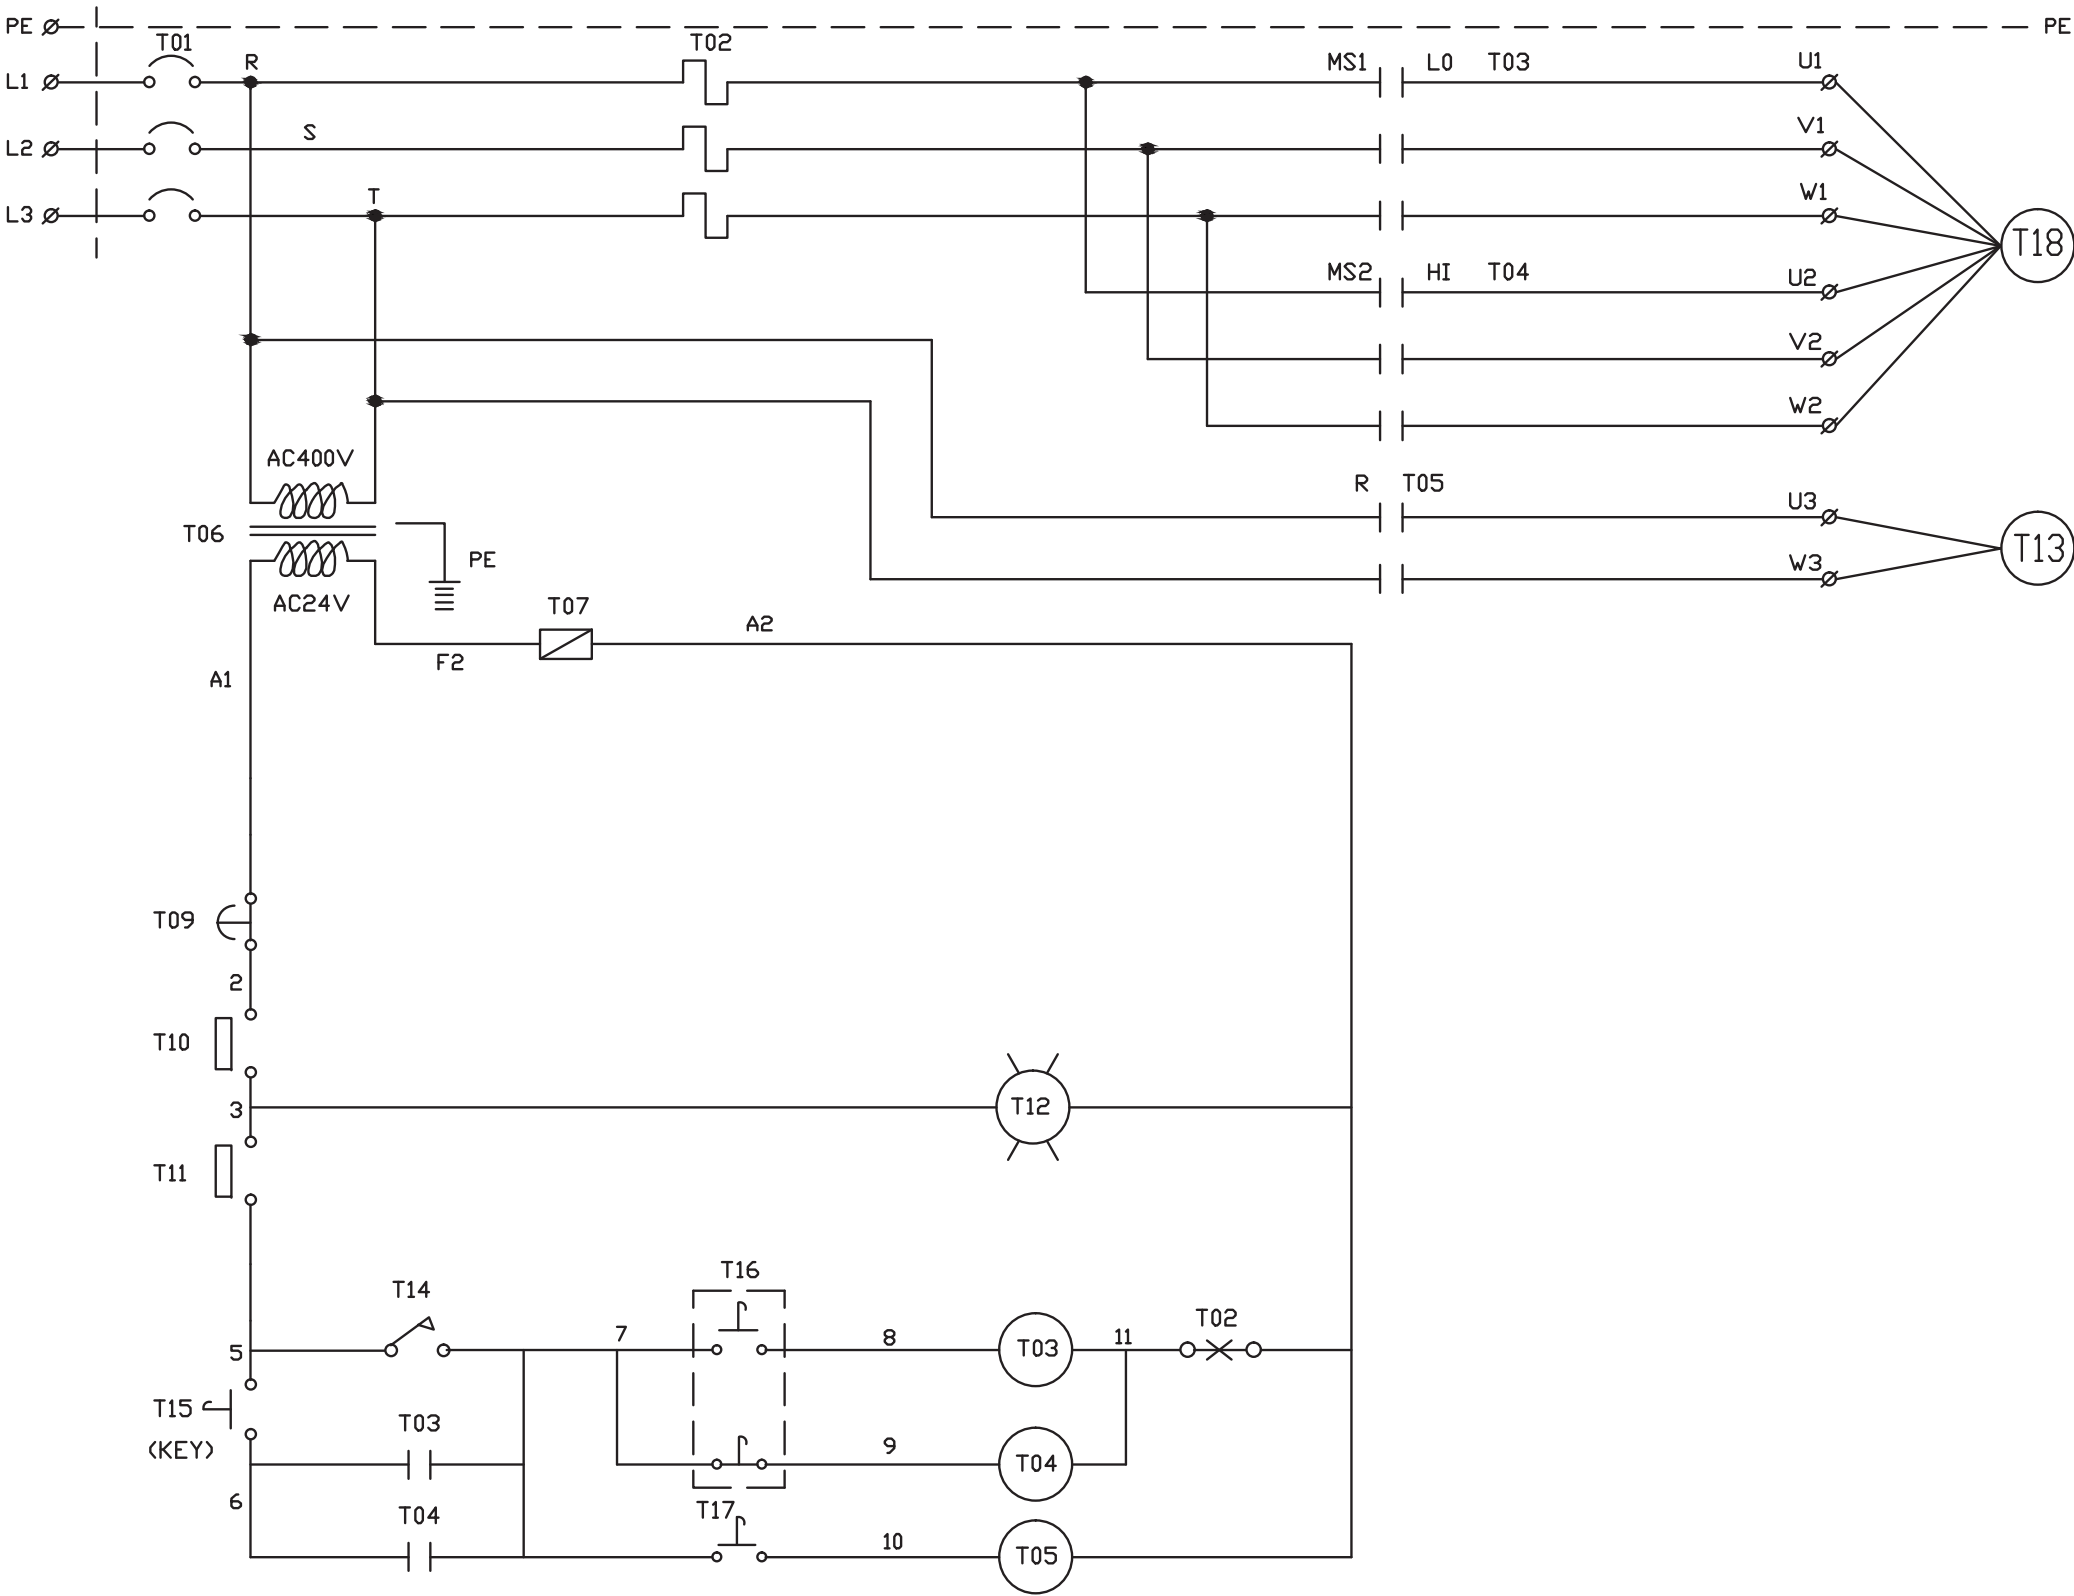

IT	Circuito di protezione	EN	Protection circuit	DE	Schutzkreis	FR	Circuit de protection	ES	Circuito de protección	PT	Circuito de proteção	NL	Beveiligingscircuit	FI	Suojausvirtapiiri	DA	Beskyttelseskredsløb	SE	Skyddskrets	NO	Vernekrets	PL	Obwód zabezpieczający	RU	Защитный контур	BG	Защитна верига	HR	Zaštitni strujni krug	SR	Sistem zaštite	EL	Κύκλωμα προστασίας	LV	Aizsargķēde	LT	Apsauginė grandinė	RO	Circuit de protecție	SK	Ochranný okruh	HU	Védelmi áramkör	ET	Automaatkaitse	CZ	Ochranný okruh	SL	Zaščitno vezje	TR	Koruma devresi
----	------------------------	----	--------------------	----	-------------	----	-----------------------	----	------------------------	----	----------------------	----	---------------------	----	-------------------	----	----------------------	----	-------------	----	------------	----	-----------------------	----	-----------------	----	----------------	----	-----------------------	----	----------------	----	--------------------	----	-------------	----	--------------------	----	----------------------	----	----------------	----	-----------------	----	----------------	----	----------------	----	----------------	----	----------------

IT	Linea di alimentazione	EN	Power supply line	DE	Versorgungsausgänge	FR	Ligne d'alimentation	ES	Línea de alimentación	PT	Linha de alimentação	NL	Voedingslijn	FI	Syöttölinja	DA	Forsyningsledning	SE	Matningsledning	NO	Strømline	PL	Linia zasilania	RU	Питающая линия	BG	Захранващо напрежение	HR	Linija za napajanje	SR	Linija za napajanje	EL	Γραμμή τροφοδοσίας	LV	Barošanas līnija	LT	Maitinimo linija	RO	Linia de alimentare	SK	Elektrické vedenie	HU	Töltővezeték	ET	Toitejuhe	CZ	Napájecí vedení	SL	Napajalni vod	TR	Güç besleme hattı
----	------------------------	----	-------------------	----	---------------------	----	----------------------	----	-----------------------	----	----------------------	----	--------------	----	-------------	----	-------------------	----	-----------------	----	-----------	----	-----------------	----	----------------	----	-----------------------	----	---------------------	----	---------------------	----	--------------------	----	------------------	----	------------------	----	---------------------	----	--------------------	----	--------------	----	-----------	----	-----------------	----	---------------	----	-------------------

(P)	(C)	(N)
2	5.13.38.18	
3	7.13.07.36	
4	7.11.35.33	
6	5.04.29.12	
8	5.15.26.31	
9	5.13.10.05	
10	5.04.29.13	
11	5.13.10.06	
14		
15	5.10.01.57	
16	5.13.38.19	
17	5.18.25.96	
18	5.06.30.72	
19	5.10.03.55	
20	5.14.21.11	
21	0.17.18.31	
23	5.10.03.56	
24	5.21.40.41	
25	5.12.40.94	
26	5.13.10.07	
27		
28	5.12.40.95	
29	0.55.12.04	
30	5.10.01.59	
31	5.10.03.57	
32	5.18.19.25	
33		
34	0.80.12.13	
37		
38	5.08.01.85	
39	5.06.40.31	
42	5.17.30.38	
43	5.08.01.84	
44	0.14.01.20	
46	0.14.01.24	
47	5.21.42.40	
48	5.10.01.60	
49	0.55.12.03	
50	3.28.00.56	
52	0.10.01.16	
53	5.10.03.58	
54	5.13.09.87	
55	0.14.01.21	
56	5.14.21.10	
57	5.10.03.59	
58	5.18.19.05	
59	5.08.01.86	
60	5.14.21.09	
61	0.55.14.06	
62	5.18.25.94	
63	0.14.01.23	
64	5.08.01.87	
67	5.13.38.20	
68	5.00.20.59	
69	5.00.20.60	
70	0.80.12.14	
71	5.13.10.08	
73	0.24.03.11	
74	5.13.10.09	
75	5.10.03.60	
76	5.18.19.26	
77	5.14.21.12	
79	0.60.06.08	
80	5.40.28.02	
81	1.72.58.09	
82	0.24.14.66	
83	5.15.26.32	
84	5.18.19.27	
85	0.13.50.03	
87	5.40.28.03	
88	5.10.03.61	
90	5.00.20.61	
91	5.13.10.10	
92	5.13.10.11	
93	5.06.30.71	
94	0.80.23.28	
96	0.24.14.66	
99	5.18.19.28	

(P)	(C)	(N)
100	5.18.19.29	
101	5.13.38.02	
102	5.15.51.62	
103	5.15.51.63	
105	0.24.10.02	
106	5.10.03.62	
107	5.10.03.63	
109	0.15.51.59	
110	7.24.10.08	
111	5.24.11.12	
112	5.15.26.33	
113	5.04.29.14	
114	5.13.38.21	
115	7.80.02.80	
116	0.80.60.34	
117	5.14.21.13	
118	5.10.03.64	
119	5.06.30.73	
120	5.14.00.70	
121	0.80.60.35	
123	5.13.40.18	
124	5.10.03.65	
125	5.13.40.19	
127	5.15.26.34	
128	5.15.51.64	
129	5.13.38.22	
163	5.10.03.66	
G18	7.21.10.08	
M1	7.80.18.62	
M2	5.11.20.36	
M3	5.18.29.41	
T01	5.13.38.23	
T02	5.18.19.30	

NR. 1

N 310 DA DG

